


ØRLAND KOMMUNE



Erfaringer fra mattilsynets tilsyn våren 2012

ØRLAND
KOMMUNE




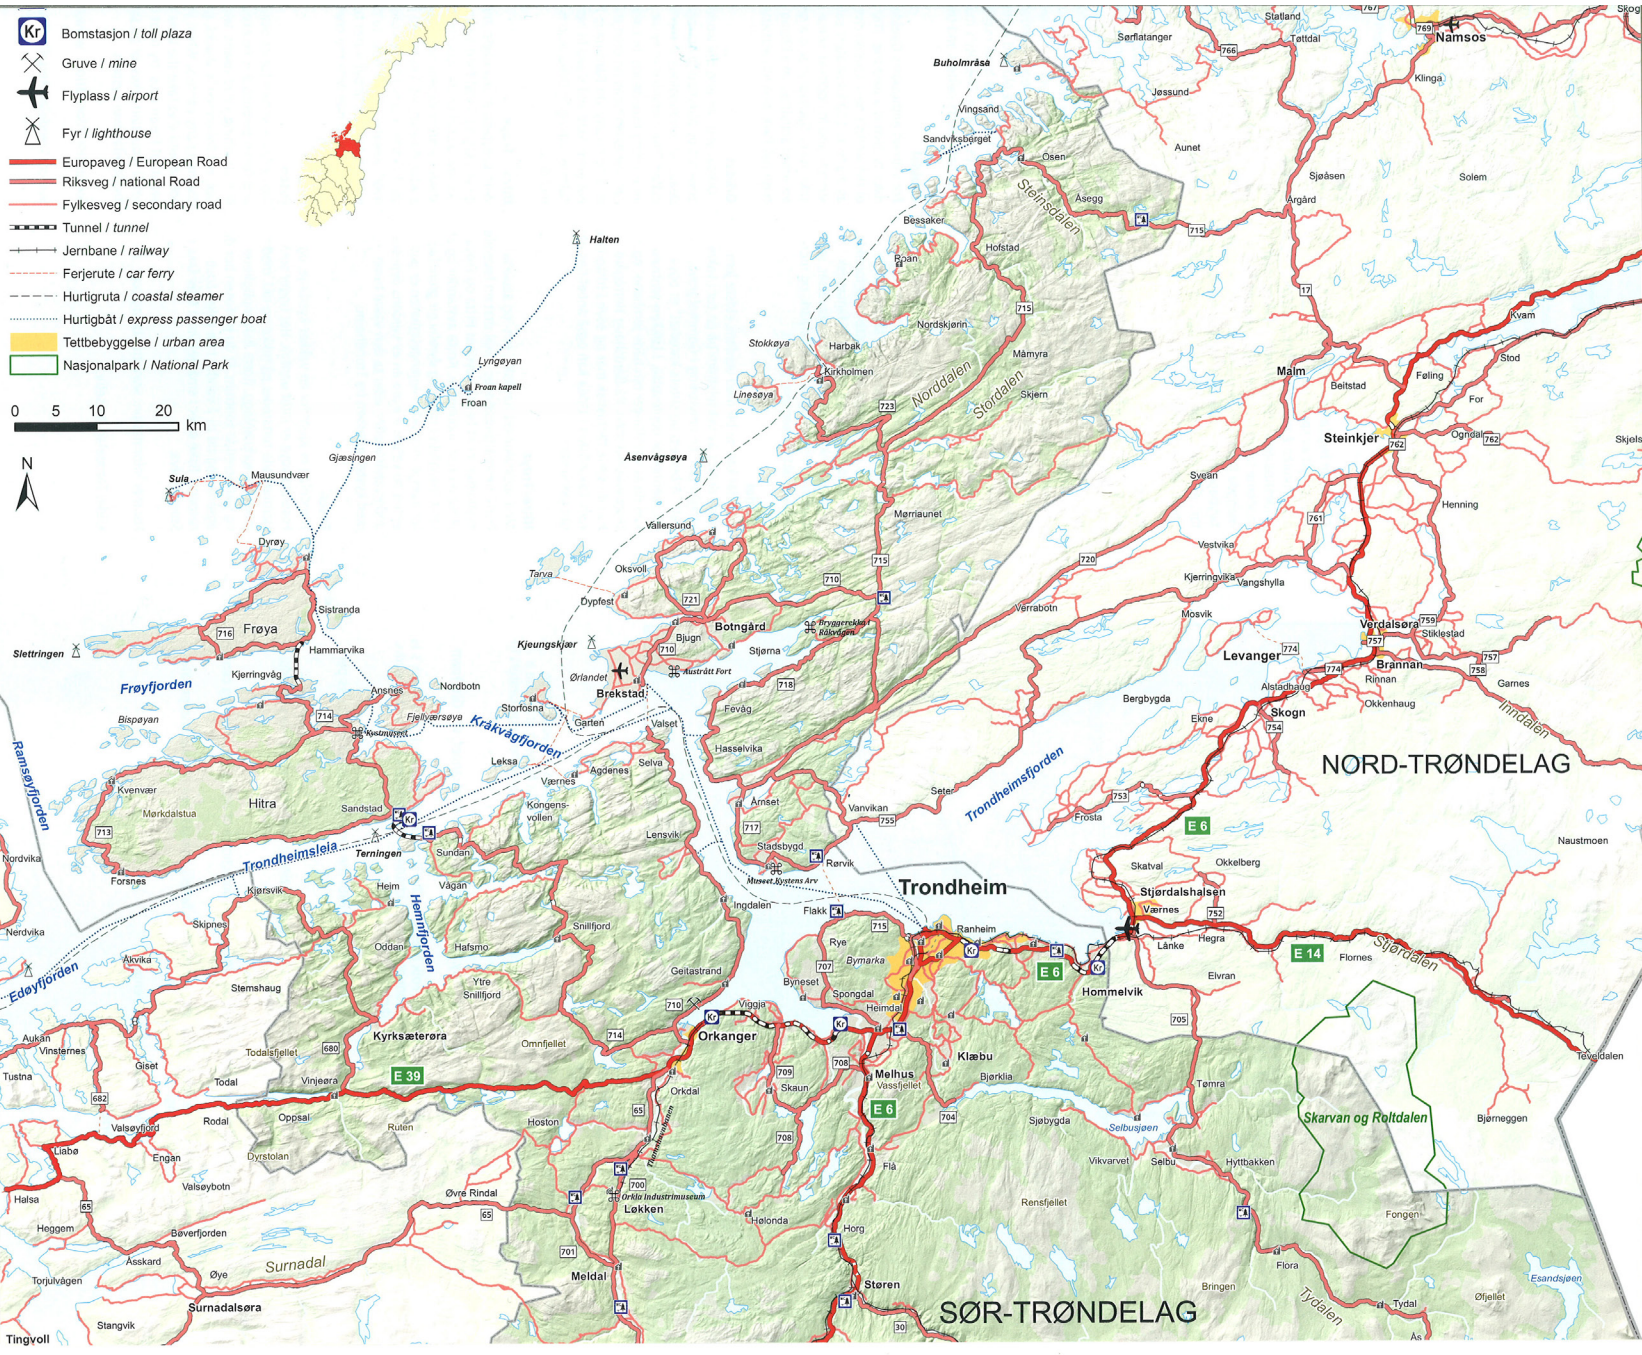


Nøkkeltall Ørland vannverk

- Driver kun distribusjon, vann kjøpes fra interkommunalt vannverk.
- Årlig forbruk ca 1.300 m³.
- Total lengde distribusjonsnett ca 185 km.
- 3 separate høydebasseng.
- 1 trykkforsterkingsstasjon
- Styresystemer:
 - Driftsovervåkning fra Paul Jørgensen
 - Gemini VA brukes aktivt i forhold til registrering av hendelser.
 - Web-basert IK system utarbeidet av Asplan Viak



ØRLAND KOMMUNE VANNLEDNINGSNETT

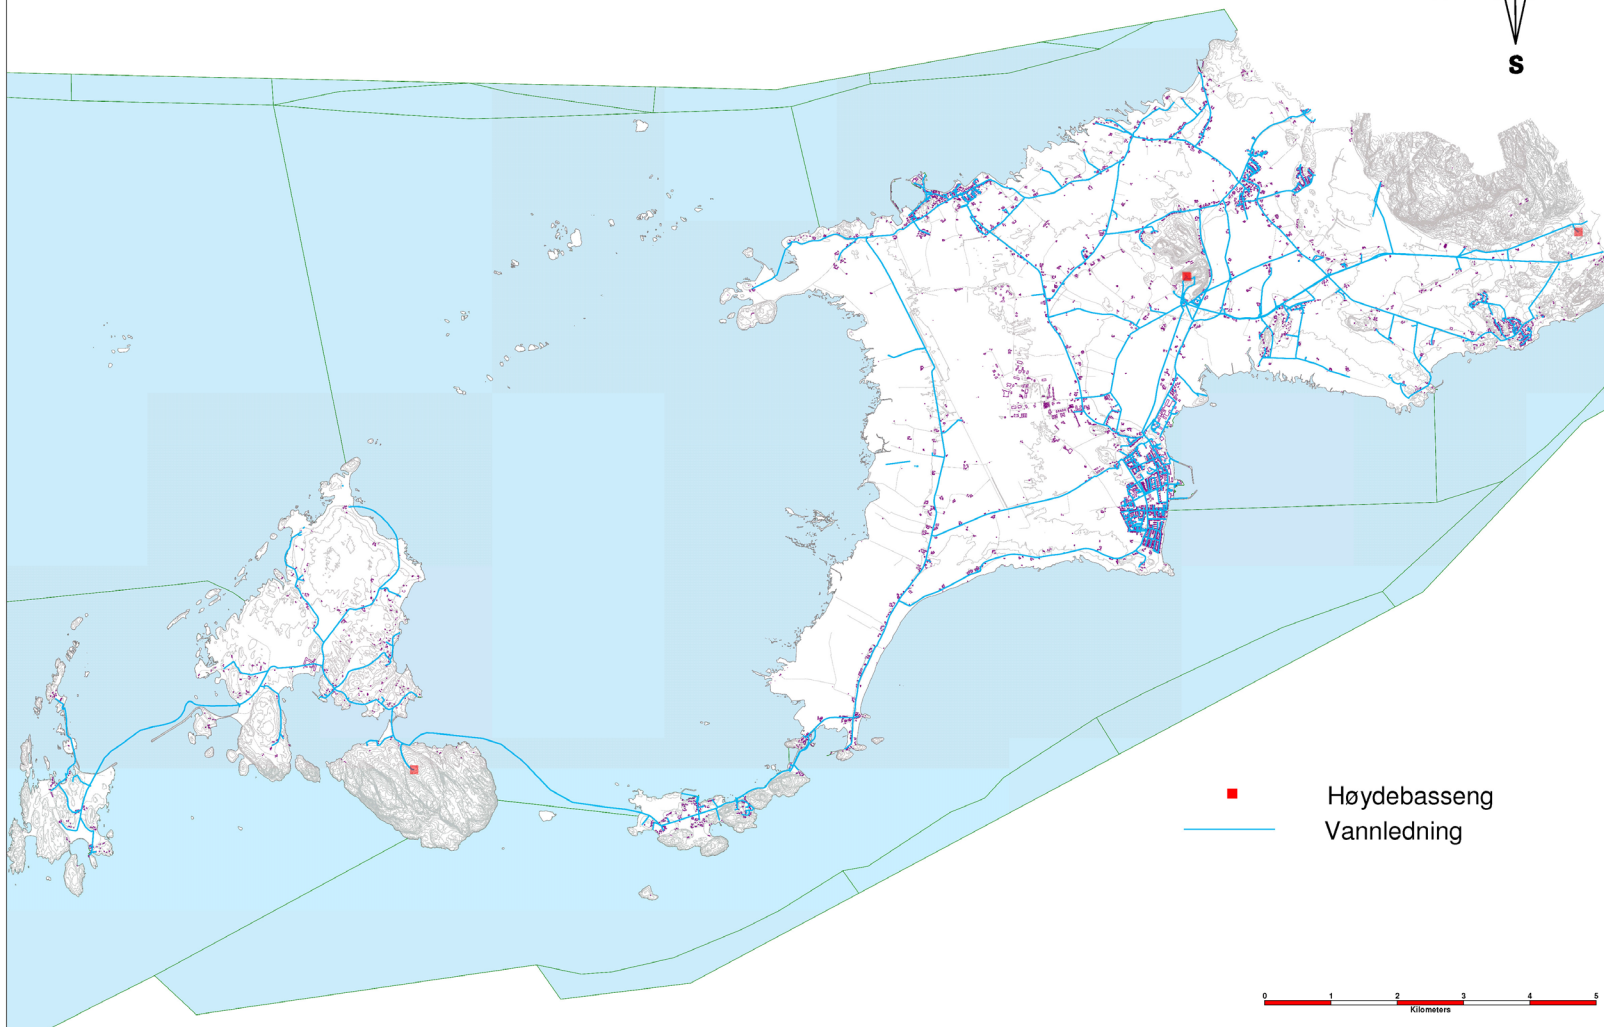

ØRLAND
KOMMUNE



Mattilsynets tilsyn i 2012

Kontrollpunkt:

- Rutiner for varsling ved bakteriell forurensning – pålegg
- Transportsystemets utforming og tilstand – ok
- Prøvetaking – ok
- Rapportering til tilsynsmyndighet – ok
- Beredskapsplan ledningsnett – ok
- Fare for innsug / tilbakeslag på ledningsnettet – pålegg
- Internkontroll ledningsnett – ok
- Drift av ledningsnett – ok
- Personalets kompetanse – ok



Våre erfaringer fra tilsynet

Gjennomgangen av IK-systemet og vår bruk av dette av utenforstående som har fagkompetanse oppleves som meget (mat)nyttig og konstruktivt.

Konstruktiv diskusjon om hva som er avvik og ikke, og hvordan disse skal / bør behandles.

Vi har en visshet om at vi har et bedre IK-system nå enn før tilsynet.

De oppleves som positivt å få en bekreftelse på at en er på "rett vei" gjennom de tilbakemeldingene mattilsynet ga både under og i etterkant av tilsynet.

Det å vite at en har en fagmyndighet å støtte seg på i eventuelle akutte krisesituasjoner gir en ekstra trygghet, da særlig for små vannverk som vårt.



Grip muligheten nå!



Ørland står overfor
store oppgaver og
enorme muligheter.
Vi trenger mange gode
hoder og hender til
å bygge framtiden,
og din kunnskap og
entusiasme ønskes!

Informasjon om stillingene:
orland.kommune.no
For spørsmål:
Arnfinn Brasø, tlf 907 72 778

- **Byggeleder**
- **VA-ingeniør**
- **Byggesaksbehandler**
- **Jordbrukssjef**
- **Rektor** ved ungdomsskolen