



Vannledningsbrudd i Namsos – 5000 personer uten vann

Svein Storø, Avdelingsingeniør VA, Namsos kommune

Sammen
skaper vi
muligheter

En ulykke kommer sjelden alene....

● 8. februar · Eric Kjerstad Solheim

5000 husstander var uten vann i Namsos

Et vannledningsbrudd på hovedvannforsyningen for Tavlå vannverk har ført til vannløse kraner for store deler av Namsos sentrum, skriver [Namdalsavisa](#), som klokken 19.16 begynte å få inn meldinger om vannmangel.

Like før klokken 20.30 forteller avdelingsingeniør for vann og avløp i Namsos kommune, Svein Storø, til [Namdalsavisa](#) at det er snakk om 5000 husstander uten vann.

Kommunedirektør i Namsos kommune, Jostein Grimstad, opplyser til VG klokken 21:40 at feilen er lokalisert og at det nå jobbes med å utbedre den.

– Mange folk har jobbet med å lete etter feilen, og nå er den lokalisert. Vi får håpe at den blir utbedret i løpet av natten, sier Grimstad.

Virksomhetsleder for kommunalteknikk i Namsos, Nils Hallvard Brørs, forteller til VG at store deler av sentrum nå har fått igjen vannet.

– Vi har situasjonen under kontroll, og vi tror nå at det rundt 40-50 husstander som fortsatt mangler vann, opplyser Brørs.

VG, 08.02.23

FLOM NATUR NAMSOS

Alle mann til pumpene: Fuktig start på uka i Namsos sentrum



Av Lars Øvereng

Publisert: 13.02.23 11:27

Del

Parkeringsplasser ble til innsjøer – mens parkanlegg og veger ble til frådende små elver. Det ble en fuktig start på uka i Namsos sentrum.

Namdal Arbeiderblad, 13.02.23

Tavlåa forsyningsområde

Namsos by: ca 8500 innbyggere

Forsyningsområdet: 9000 - 9500 innb.

Høydebasseng:


- 1stk fjellbasseng, 2stk frittst. lukket.

- Totalt volum: 8 900m³

Hendelse

Brudd i gammel 450mm asbest hovedvannledning fra Tavlåa vannbehandlingsanlegg.

Trykkfall over store deler av det sentrale nettet.

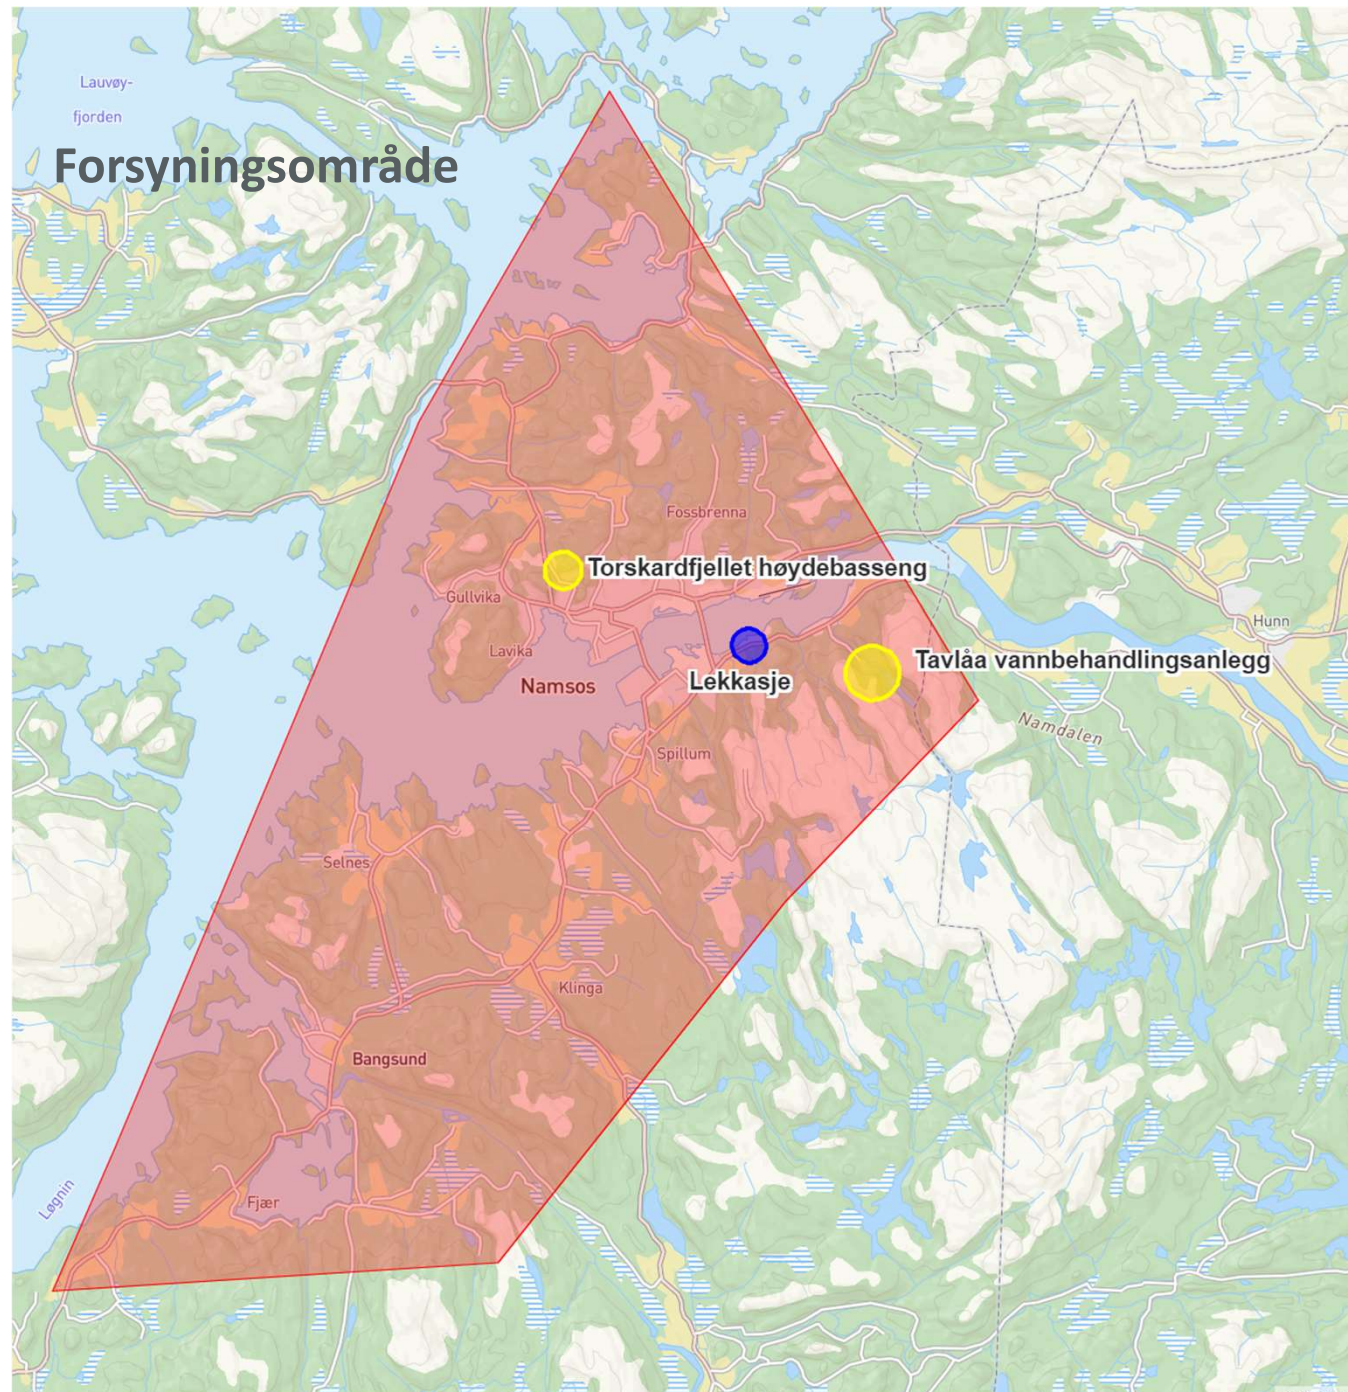

Brudd

Reparert med skjøt i glassfiber.
Glassfiberdelar har vi hele tiden på lager. Utfordrende med sjø som går inn i området.

Brudd i vegg på gammel betongkum. Var bygd for spjeldventiler, som ble fjernet for en del år siden i forbindelse med tilrettelegging for pluggkjøring.

Den gamle ledningen er fra 1969 og det er planlagt å renovere ved å tre ny PE-ledning inn i den gamle.

Ny parallell 500mm PE hovedvannledning etablert i 2020



Lærte vi noe av vannbruddet?



SPRAKK: Det har vært langt mer alvorlige hendelser og ulykker i Namsos og Namdalen enn at noen tusen namsosinger ikke fikk vann i springen, skriver debattredaktør i NA, Lars Mørkved. Foto: Bjørn Tore Ness

Av debattredaktør Lars Mørkved

Publisert: 09.02.23 14:35

Del

Namsos kommune fikk raskt kontroll over situasjon da et vannrør sprakk og 5.000 husstander ble uten vann onsdag kveld. Men hva med oss? Hadde vi kontroll? Tydeligvis ikke alle. Kanskje er de som hoppet over bekken og inn i butikkene etter vann, som mange andre. Vi reagerer lynkjapt når noe skjer, men å planlegge langsiktig? Nei, det fikser vi senere.

Namdalen Arbeiderblad, 09.02.23



Ja, hva lærte vi...

- Informasjon/kommunikasjon
 - Vakttelefon
 - SMS-varsling
 - Presse
 - Sårbare forbrukere
- Teknisk
 - Driftsovervåking
 - Rørbruddsventil som ikke virket
 - Materiell
- Beredskap
 - Vaktordning/driftspersonell
 - Alt. vannforsyning sårbare forbrukere
 - Sentral beredskap/ansvarsforhold
 - Beredskapsøvelser



Takk for meg!

